



PHILIPS

Luma gen2

BGP701/702/703/704/705


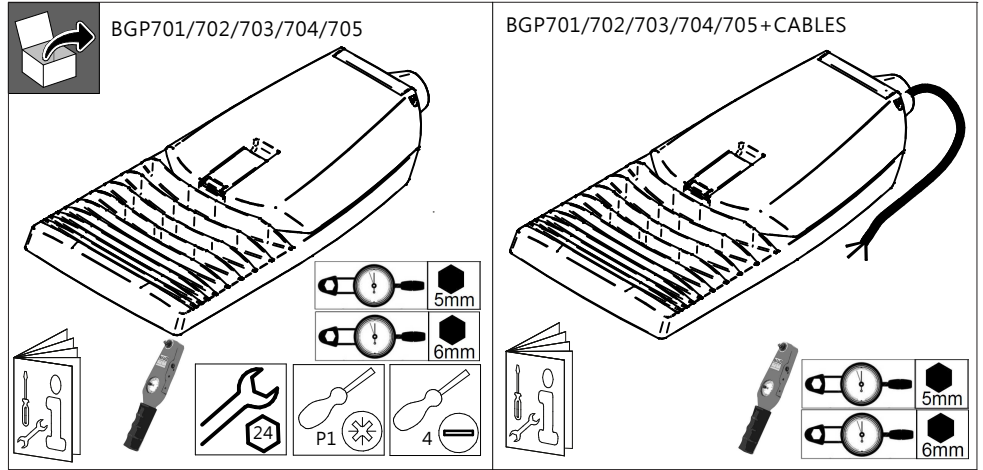


Luminaire	LEDs	Driver	MCB B16A	Inrush current I _{peak} (A)	Inrush current T _{width} (μs)	SCx(m ²)	P(W)	P(W) (-/+11%)	kg (+/-10%)
Luma gen 2 Nano BGP701	6-10	22W FP	23	15	360	0,037	4-12	5,5-14,8	6
	20	40W FP	21	21	300		11-39	14-42,5	
Luma gen 2 Micro BGP702	6-10	22W FP	23	15	360	0,047	4-12	5,5-14,8	8
	20	40W FP	21	21	300		11-39	14-42,5	
Luma gen 2 Mini BGP703	10	22W FP	23	15	360	0,053	4-12	5,5-14,8	9,5
	20	40W FP	21	21	300		11-37	14-40,5	
	30	75W FP	10	43	260		36-60	40-64	
	40	110W FP	10	45	250		47-73	51-78	
Luma gen 2 Medium BGP704	20	40W FP	21	7	300	0,062	11-37	14-41,5	11,5
	40	110W FP	10	47	250		25-107	28,5-114	
	60-80	165W FP	7	58	340		81-160	90-170	
Luma gen 2 Large BGP705	60-180	110W FP	10	47	250	0,102	45-314	50-330	19,5
	80-180	165W FP	7	58	340		81-353	89-370	

Luma gen 2 Nano BGP701	6-10	22W SR	21	18	320	0,037	4-12	5,9-15,4	6
	20	40W SR	21	21	300		11-39	14,6-43,5	
Luma gen 2 Micro BGP702	6-10	22W SR	21	18	320	0,047	4-12	5,9-15,4	8
	20	40W SR	21	21	300		11-39	14,6-43,5	
Luma gen 2 Mini BGP703	10	22W SR	21	18	320	0,053	4-12	5,9-15,4	9,5
	20	40W SR	21	21	300		11-37	14,6-41	
	30	75W SR	33	4	2700		36-60	40-64	
	40	110W SR	23	4	2700		47-73	52-79	
Luma gen 2 Medium BGP704	20	40W SR	21	21	300	0,062	11-37	14,6-42,5	11,5
	40	110W SR	23	4	2700		25-107	29-114	
	60-80	165W SR	13	11,5	100		81-160	89-170	
Luma gen 2 Large BGP705	80	75W SR	33	4	2700	0,102	110-141	118-150	19,5
	60-180	110W SR	23	4	2700		45-314	50-330	
	80-180	165W SR	13	11,5	100		81-353	89-370	


SR - System Ready driver; FP - Full Prog driver

Dimensions						
Luminaire	A	B	C	E	F	D
Nano BGP701	519	601	236	137	232	42-60
Micro BGP702	556	642	293	146	241	32-60
Mini BGP703	652	734	295	146	241	32-60
Medium BGP704	657	743	360	146	241	32-60
Large BGP705	855	937	485	158	242	32-60

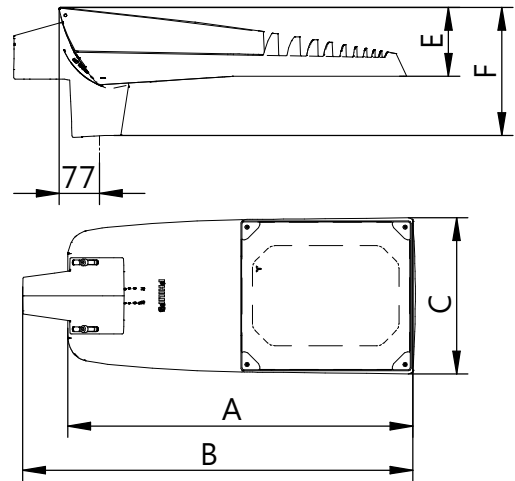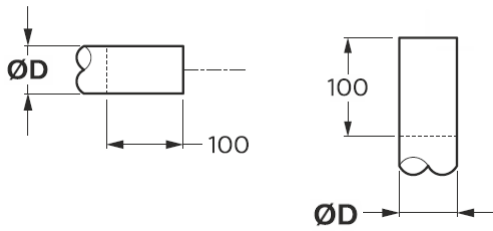

1a


Dimensions			
Luminaire	G	H	K
Nano BGP701	144	151	144
Micro BGP702	154	158	153
Mini BGP703	154	158	153
Medium BGP704	154	158	153
Large BGP705	150	160	160

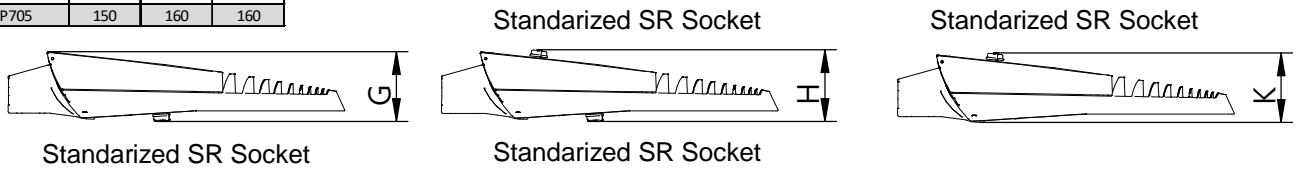

1b

Dimensions		
Luminaire	G	H
Nano BGP701	188	192
Micro BGP702	198	202
Mini BGP703	198	202
Medium BGP704	198	202
Large BGP705	215	215


CityTouch OLC COM SR

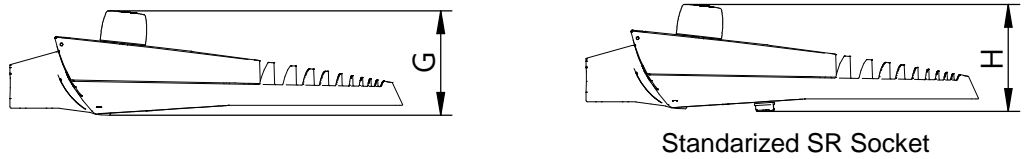

1c

Dimensions	
Luminaire	G
Nano BGP701	196
Micro BGP702	206
Mini BGP703	206
Medium BGP704	206
Large BGP705	211


RF Antenna



1d

Dimensions				
Luminaire	I	J	K	L
Nano BGP701	176	183	220	190
Micro BGP702	188	193	225	201
Mini BGP703	188	193	220	196
Medium BGP704	188	193	223	199
Large BGP705	176	186	214	190



Wattstopper OLC SR

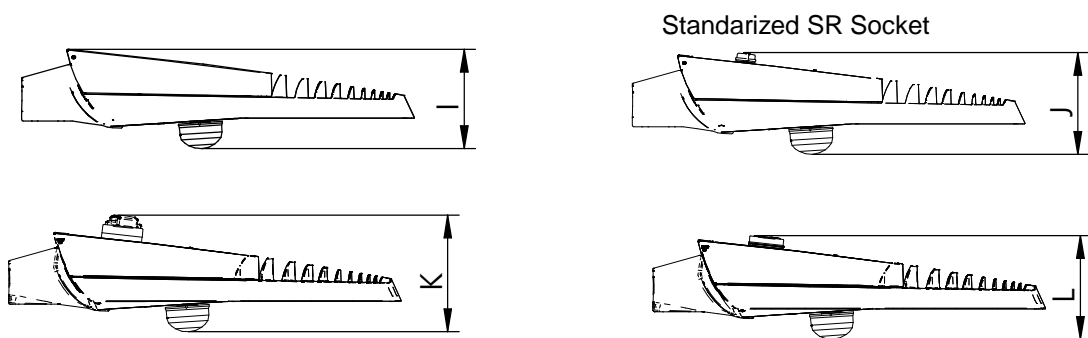

1e

Dimensions		
Luminaire	G	H
Nano BGP701	188	192
Micro BGP702	198	202
Mini BGP703	198	202
Medium BGP704	198	202
Large BGP705	182	182











EasyAir OLC SR



1f



GB SR compatibility: For SR based luminaires only SR Certified components/sensors are to be used (see also: <http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Functional compatibility of 2 (SR certified) components/sensors to be used in combination as well as override possibility of any line-switch function used in a SR based luminaire, is to be released by the master component/sensor supplier. For the use of NEMA 7pin socket on a SR based luminaire a full system verification is required. Not following these advises can/will cause risk of damage and non-compliance for which Signify cannot take any responsibility.

2

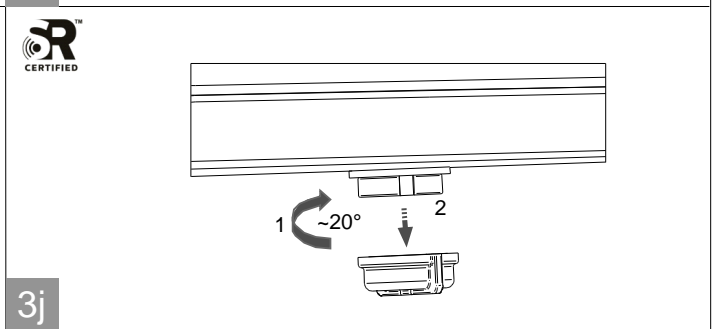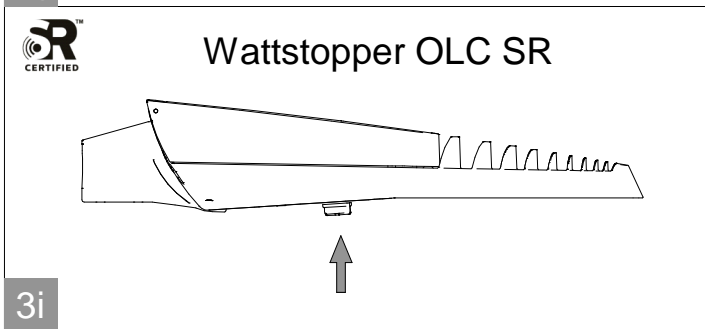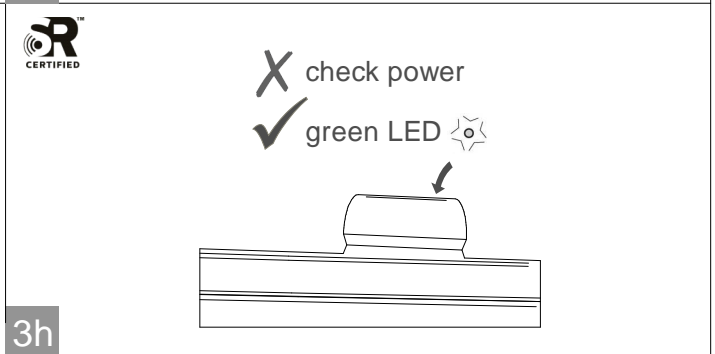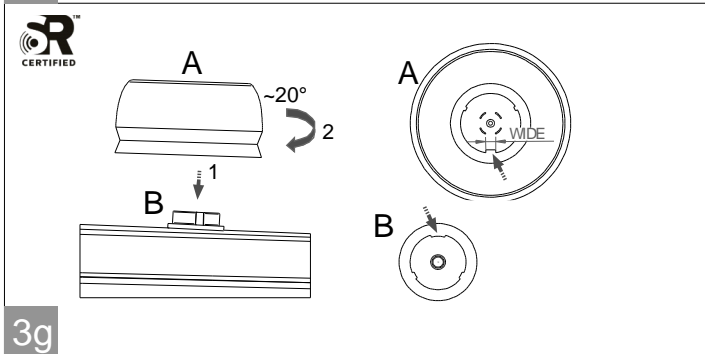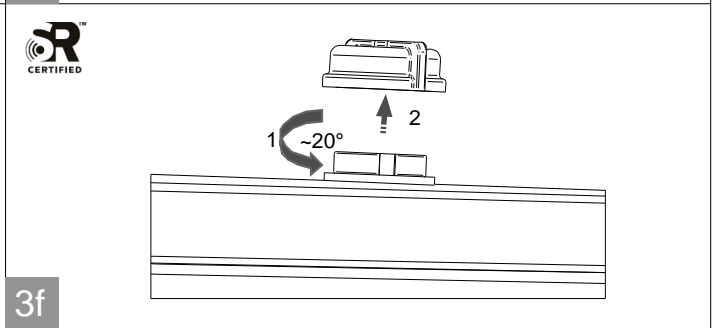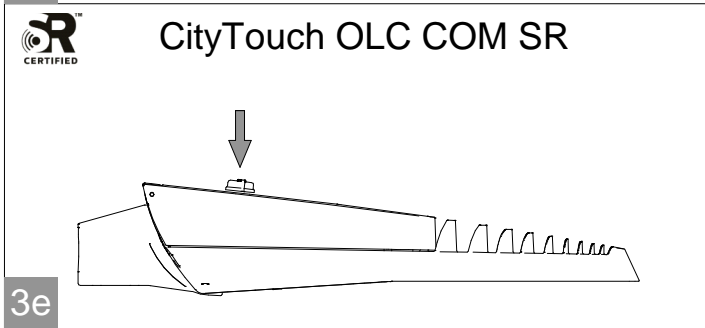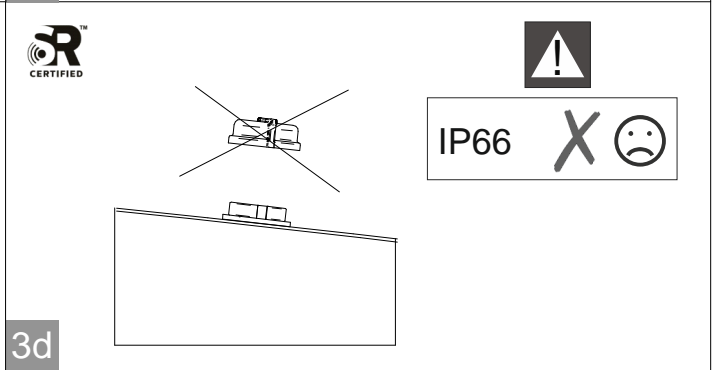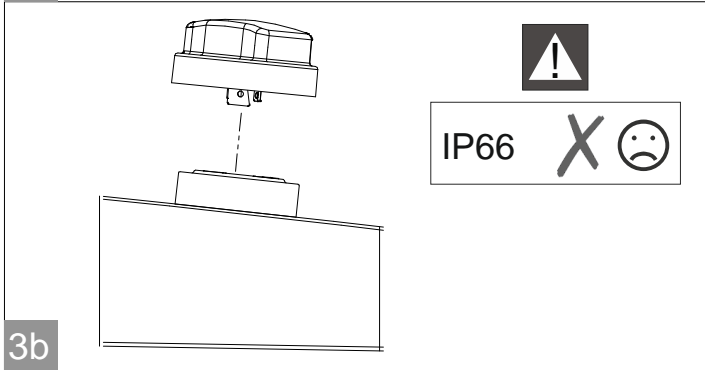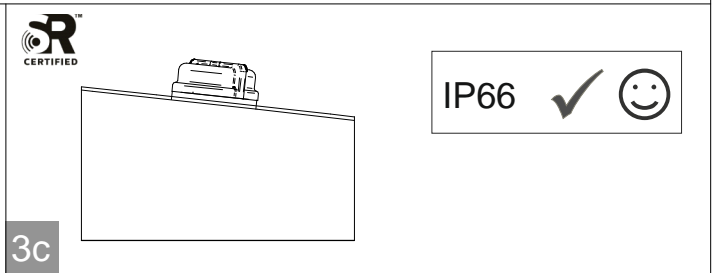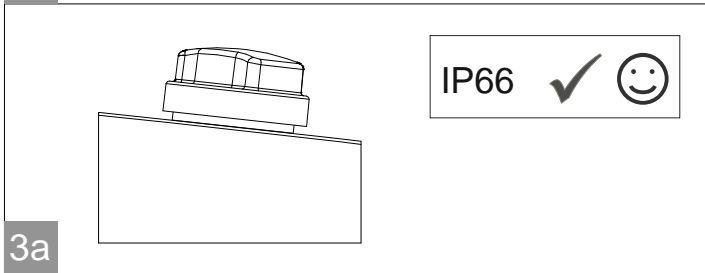



Wattstopper OLC SR

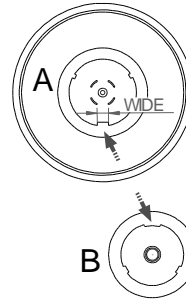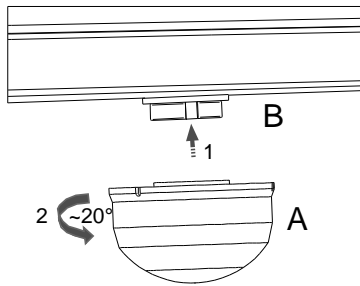


3k

Pole:


Ø76

Ø76-60-48-42-32


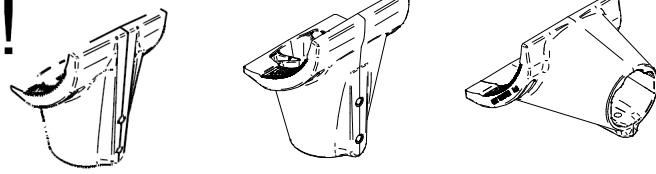


Post-top only

Ø76 → Ø32/ Ø42/ Ø48

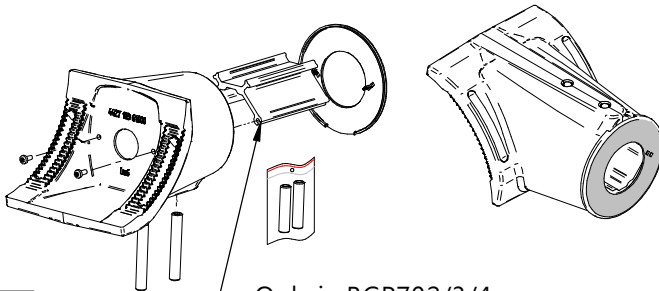



4a

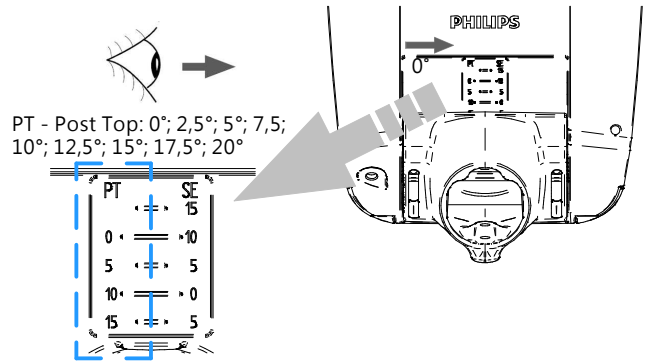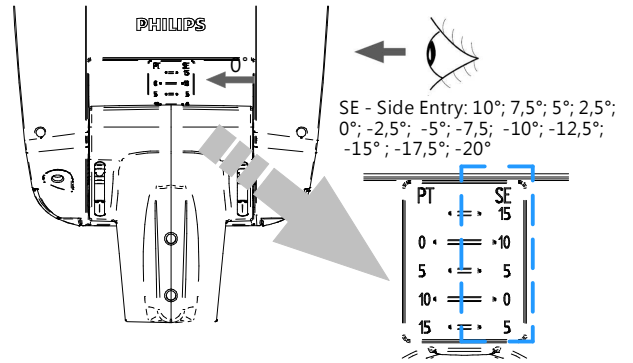






4b

Luminaire size	MDEV	FIX ANGLE
BGP702, BGP703, BGP704	32/48S	-20, -15, -10, -5, 0, 5, 10
BGP701, BGP702, BGP703, BGP704, BGP705	42/60S	-20, -15, -10, -5, 0, 5, 10
BGP702, BGP703, BGP704	32/48P	0, 5, 10, 15, 20
BGP701, BGP702, BGP703, BGP704, BGP705	42/60P	0, 5, 10, 15, 20
BGP702, BGP703, BGP704, BGP705	60/76P	0, 5, 10, 15, 20
BGP702, BGP703, BGP704, BGP705	32/76S	-20, -15, -10, -5, 0, 5, 10
BGP702, BGP703, BGP704, BGP705	32/76P	0, 5, 10, 15, 20

SPIGOT SETUP:

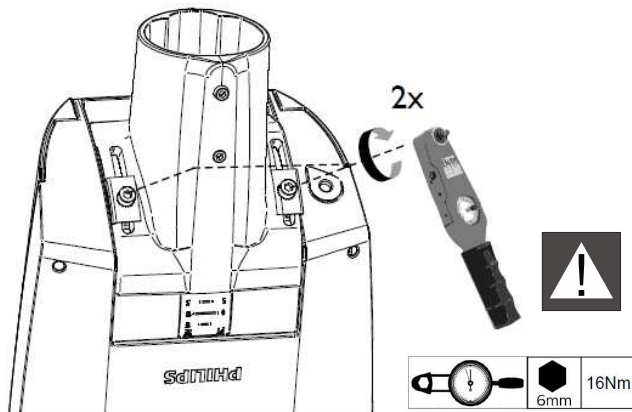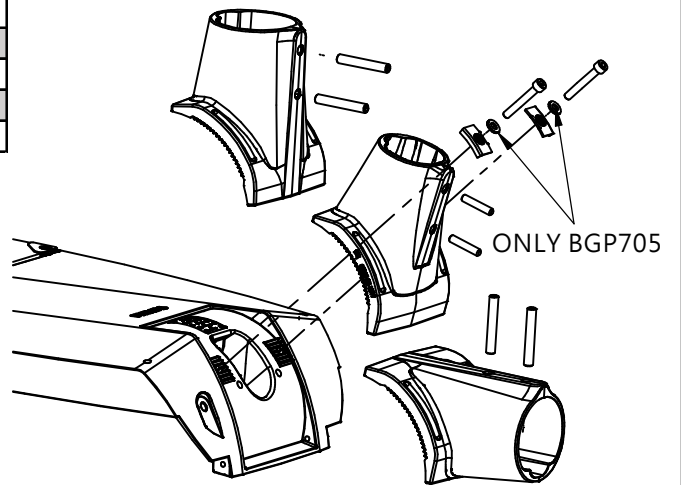

4c

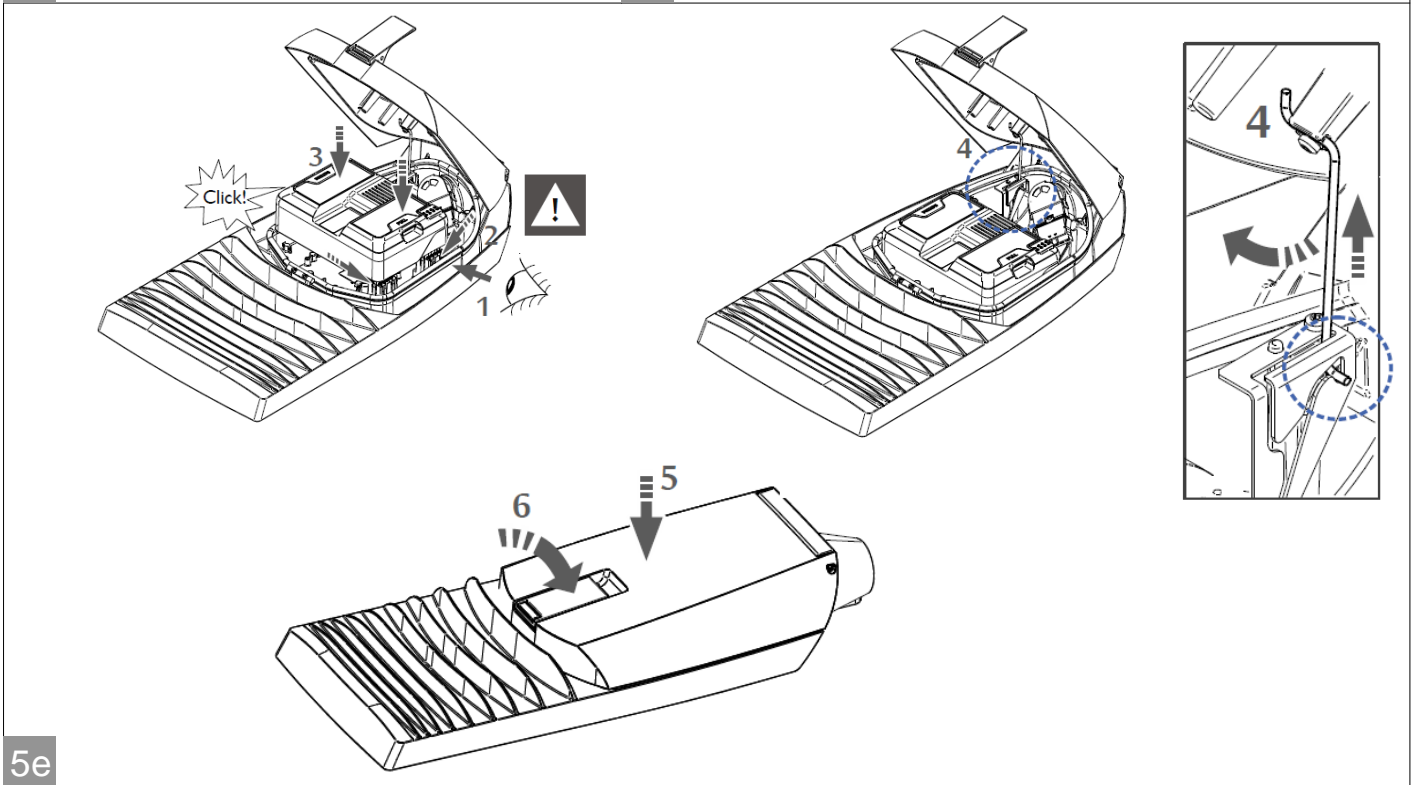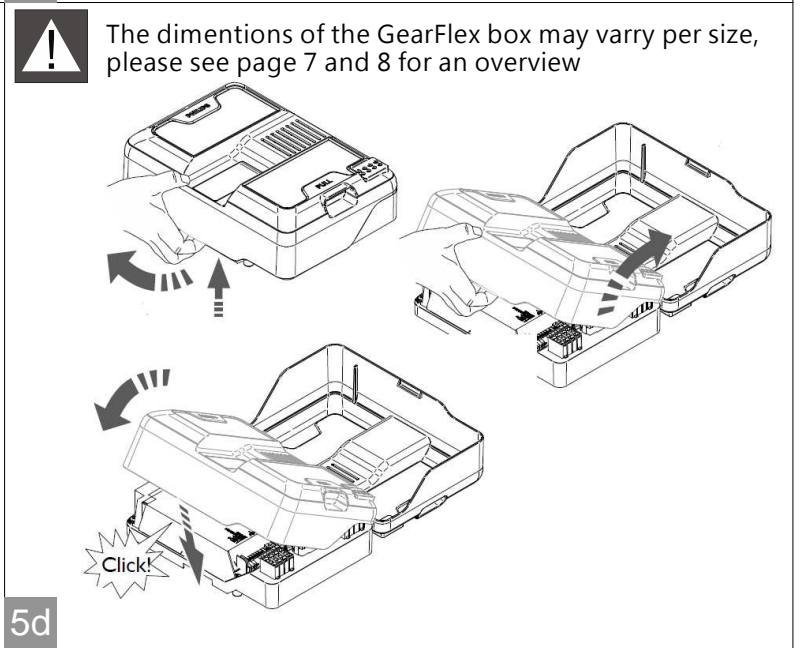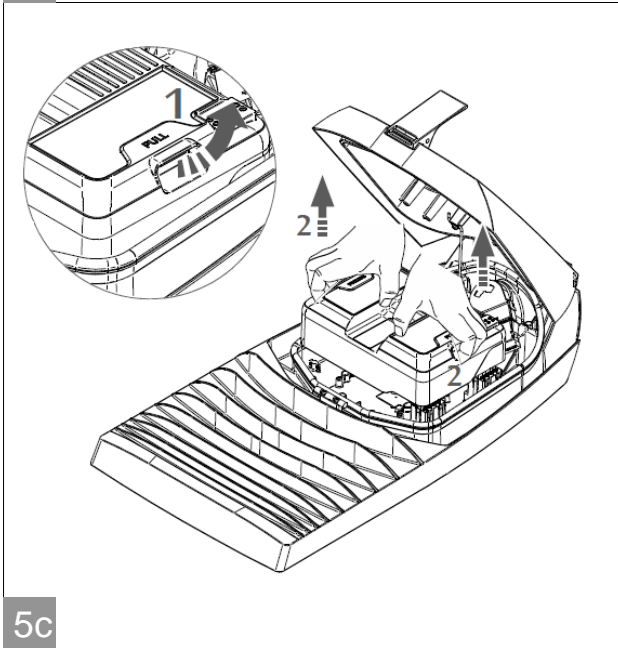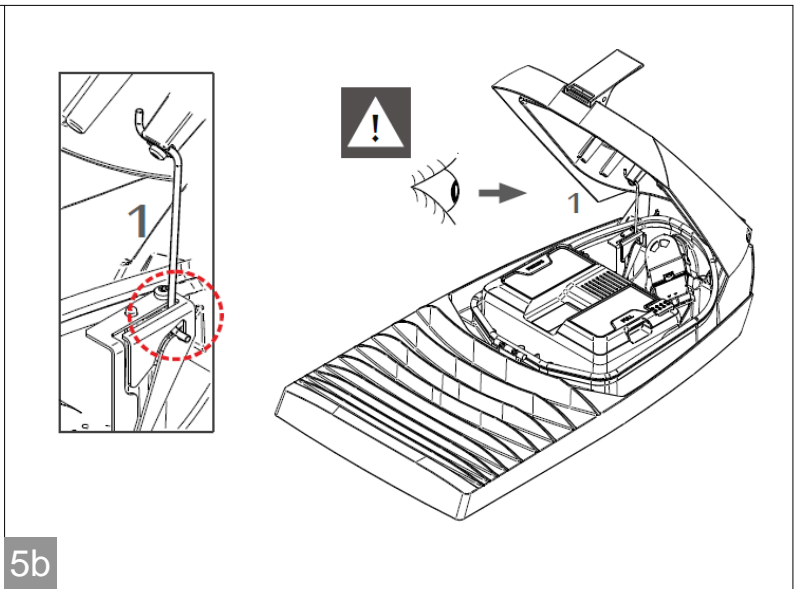
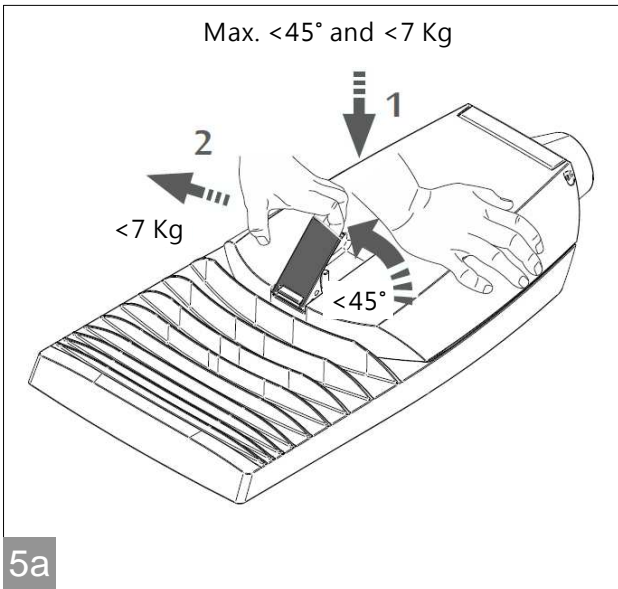





GB - Disconnect before servicing
FR - Mettre hors tension avant intervention
DE - Öffnen nur spannungsfrei
NL - Stroom afsluiten voor onderhoud
LT - Pirms apkopes atvienojiet no elektrības
EE - Katkesta elektri toide enne valgusti hooldust/remonti
PT - Desconecte antes de fazer a manutenção

DK - Frakobl, før service
NO - Koble fra før service
FI - Irrota pistoke ennen huolto
CZ - Před servisem se odpojte
TR - Servis yapmadan önce bağlantıyı kesin
HR - Prije servisiranja isključite
GR - Αποσυνδέστε πριν από τη συντήρηση
BG - Изключете преди сервис
RS - Отключите перед обслуживанием
LV - Pirms apkopes atvienojiet to

IT - Togliere tensione prima di fare manutenzione
SP - Desconectar antes de manipular
SE - Bryt strömmen före lampbyte
SK - Odpojit' pred údržbou
SI - Pred servisiranjem izključite svetilko
HU - Karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót
PL - Odłącz przed serwisowaniem
RO - Deconectați-vă înainte de întreținere

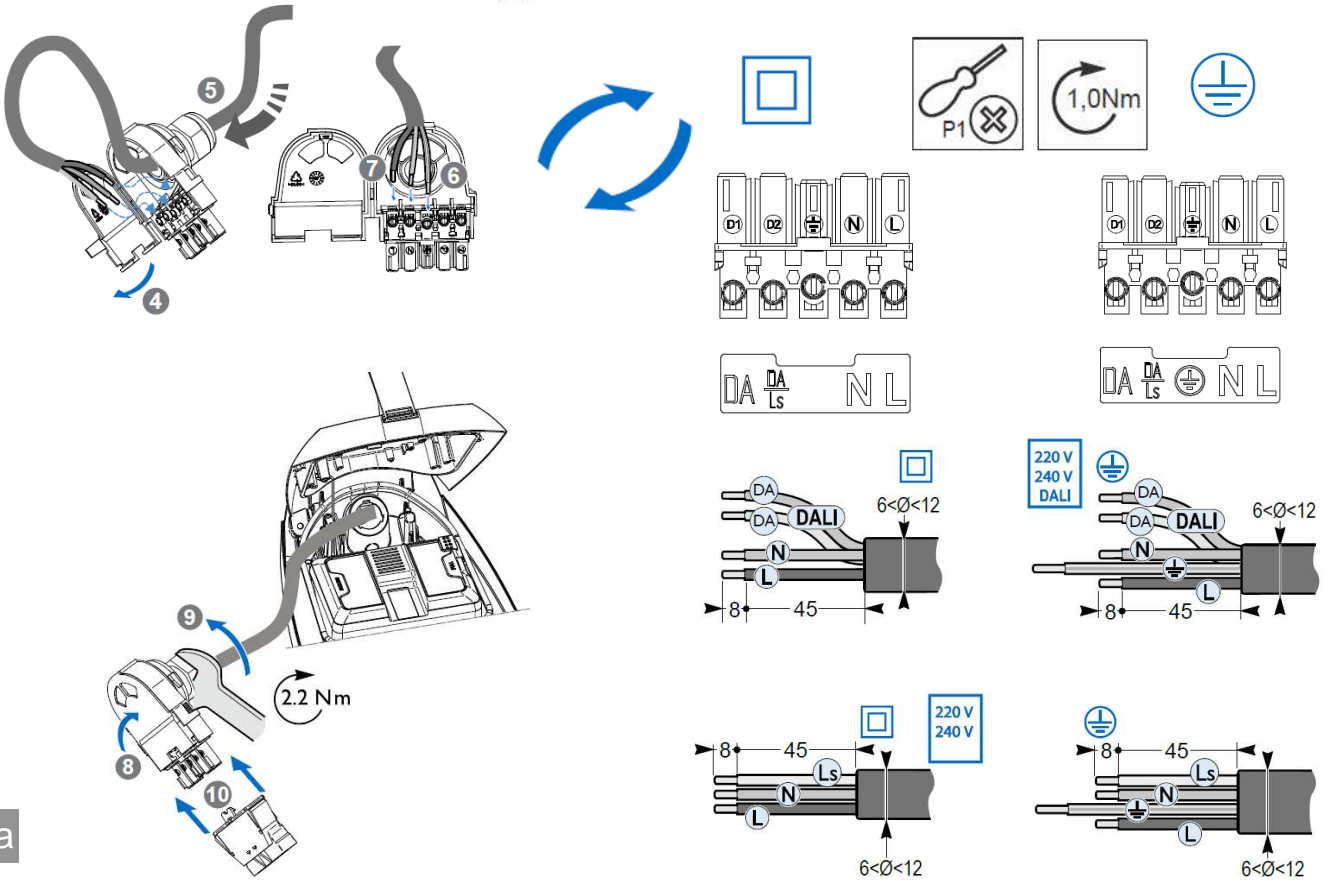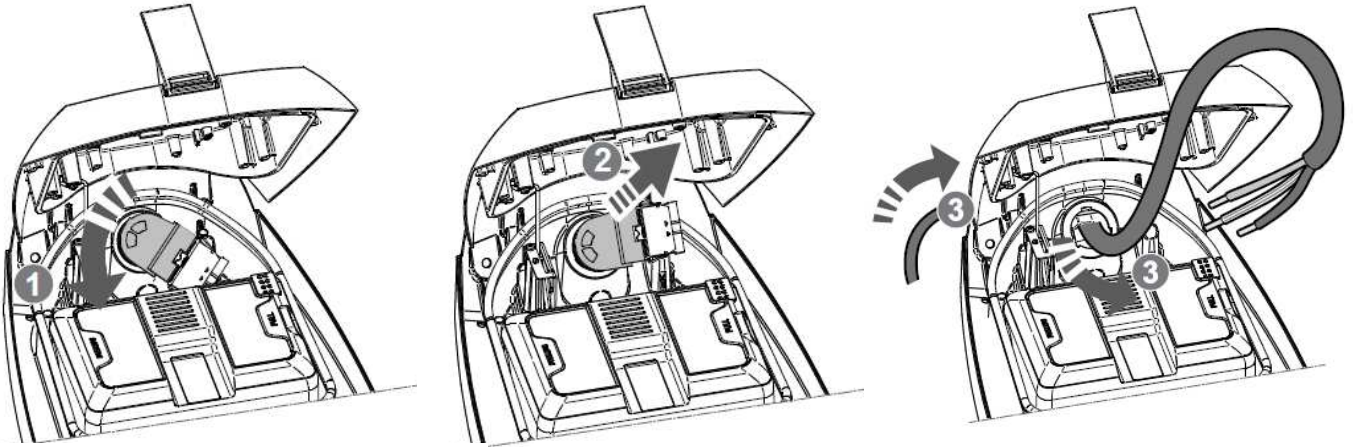


6a

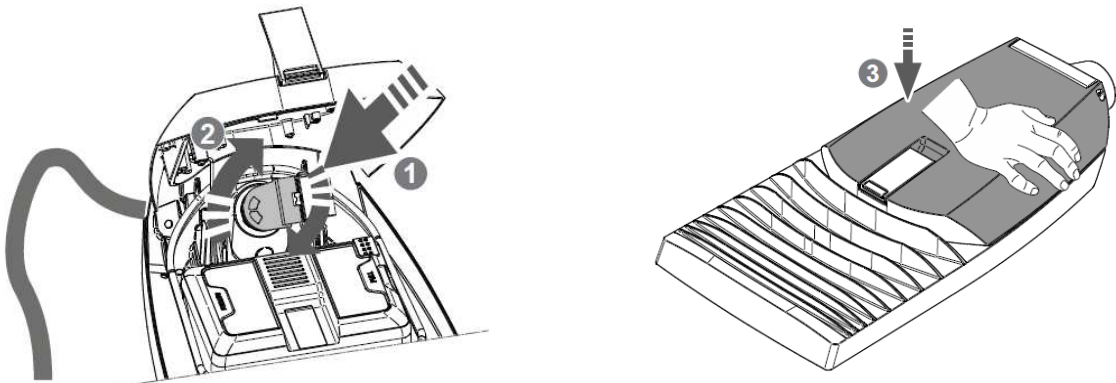

6b


Standard version with cable

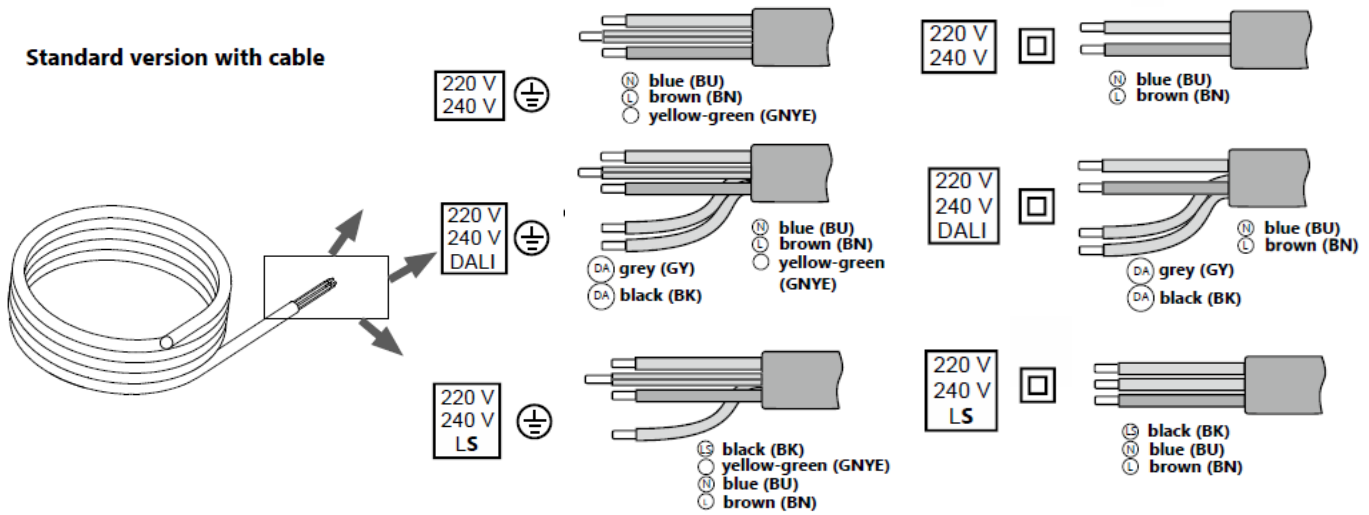

6c


Gearflex Size	
Luminaire	SIZE
Nano BGP701	GearFlex MINI
Micro BGP702	GearFlex MEDIUM
Mini BGP703	GearFlex MEDIUM
Medium BGP704	GearFlex MEDIUM
Large BGP705	GearFlex LARGE

GEAR BOX MINI components

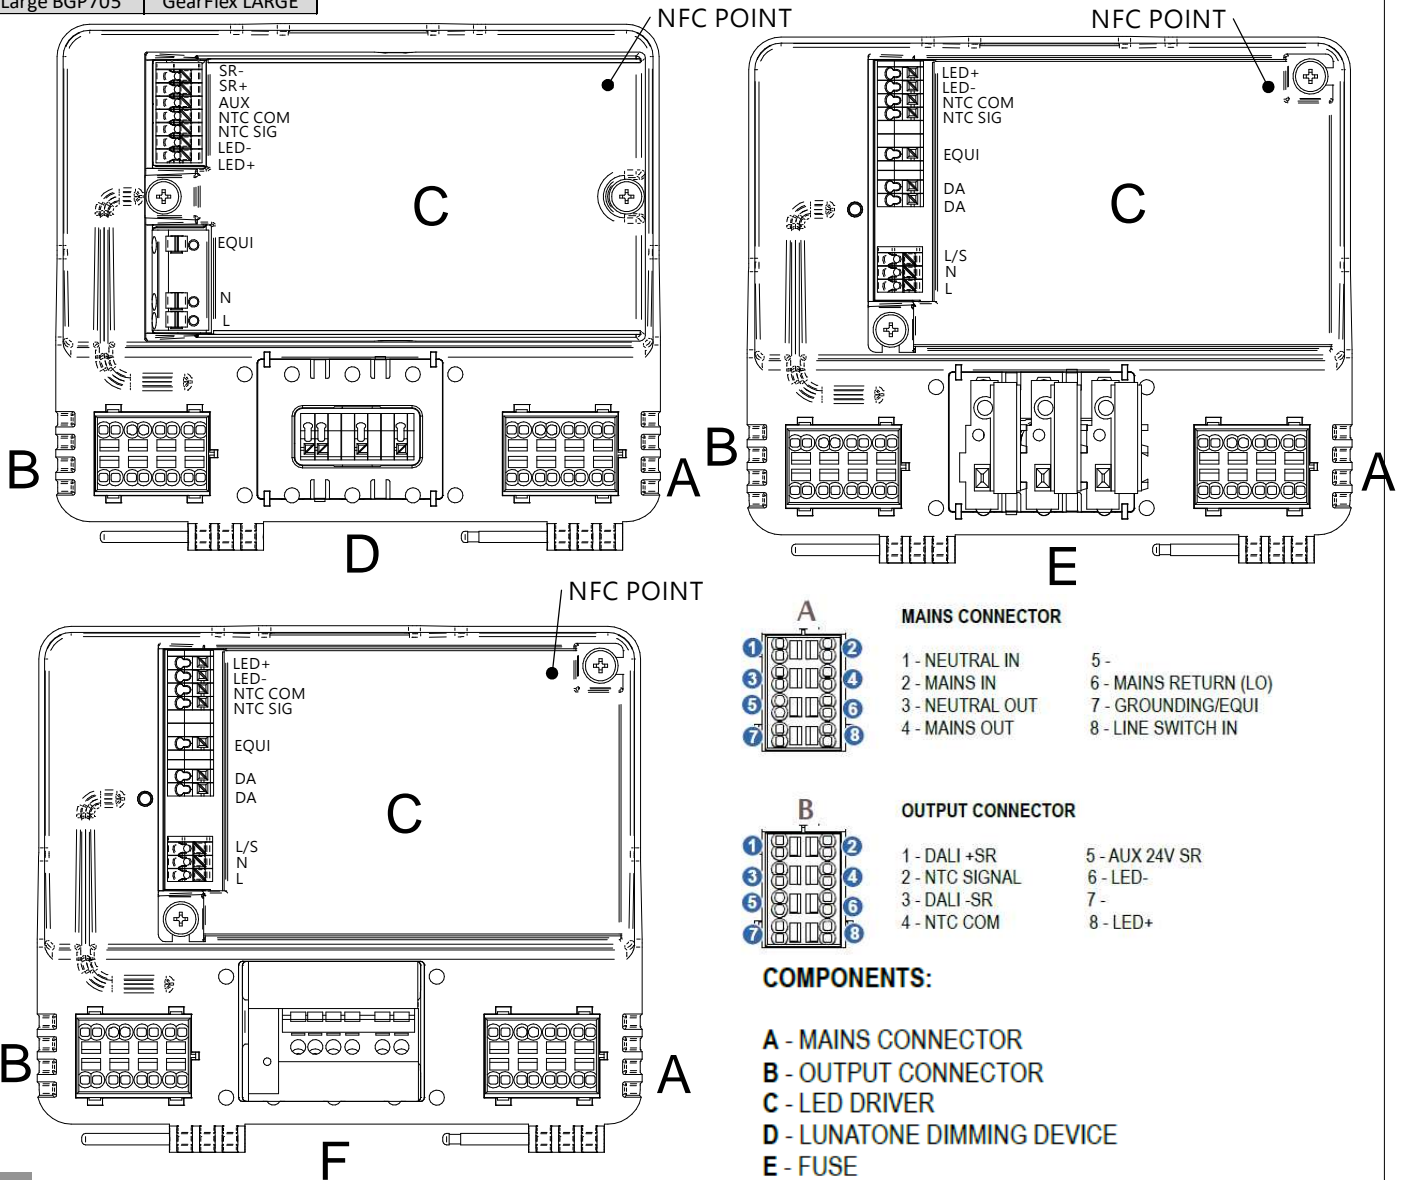


7a

GEARFLEX MEDIUM components

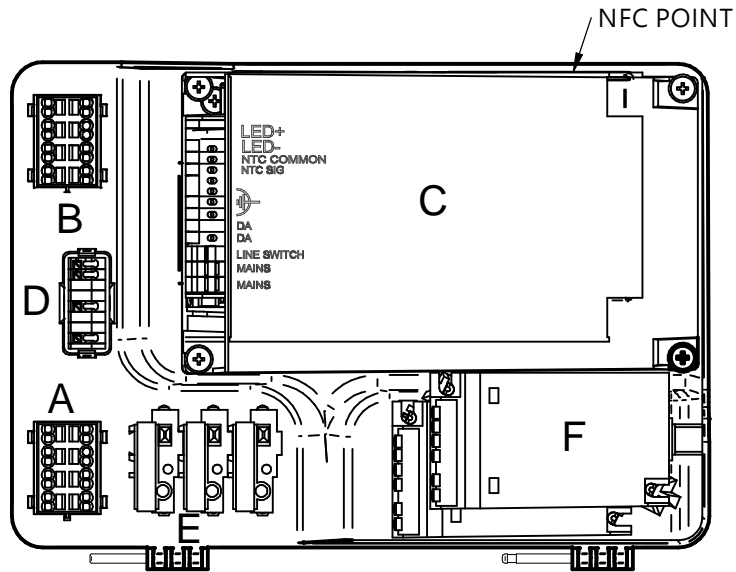


A



MAINS CONNECTOR

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1 - NEUTRAL IN | 5 - |
| 2 - MAINS IN | 6 - MAINSRETURN (LO) |
| 3 - NEUTRAL OUT | 7 - GROUNDING/EQUI |
| 4 - MAINS IN | 8 - LINE SWITCH IN |

B



OUTPUT CONNECTOR 1/2/3

- | | |
|----------------|----------------|
| 1 - DALI +SR | 5 - AUX 24V SR |
| 2 - NTC SIGNAL | 6 - LED- |
| 3 - DALI -SR | 7 - |
| 4 - NTC COM | 8 - LED+ |


COMPONENTS:

- A - MAINS CONNECTOR
- B - OUTPUT CONNECTOR
- C - LED DRIVER
- D - LUNATONE DIMMING DEVICE
- E - FUSE
- F - SURGE PROTECTION DEVICES


7b

GEARFLEX LARGE components

Xi FP 330W 2:0.2-0.75A SNDAE C240 sXt

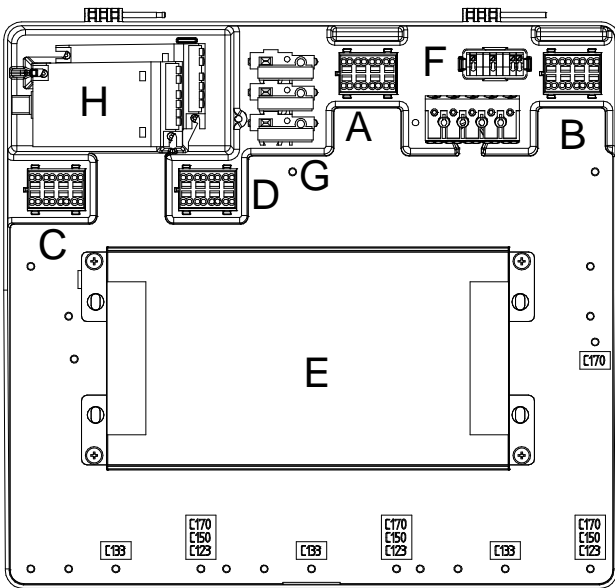


Xi FP 165W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C170 sXt
Xi SR 165W 0.2-0.7A SNEMP 230V C170 sXt

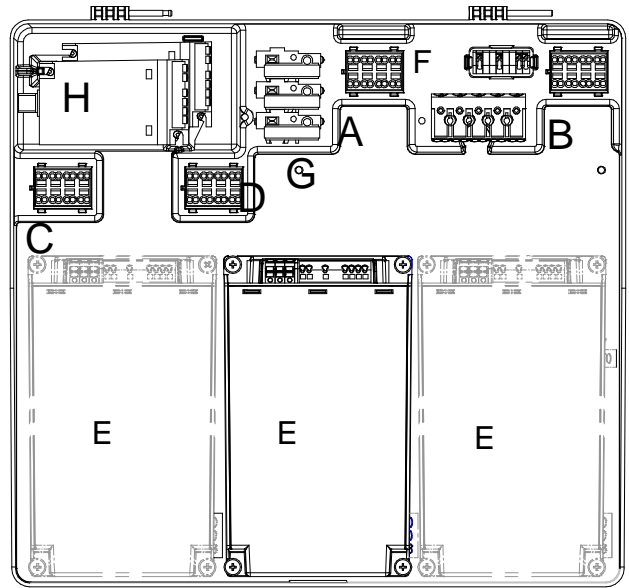


Version with 2 drivers

Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt
Xi FP 110W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt

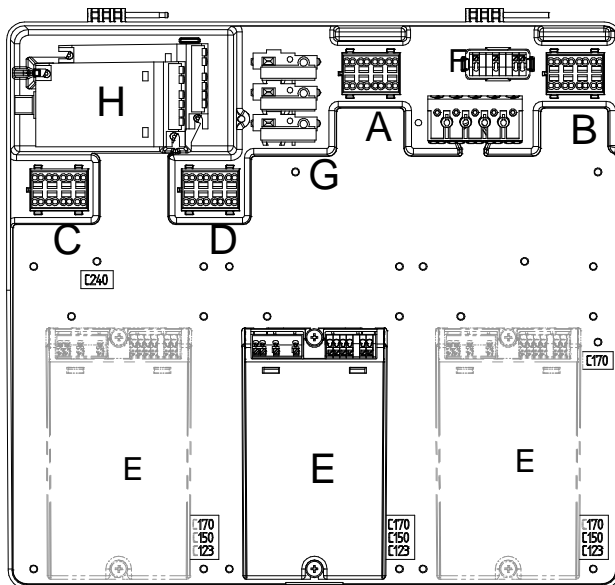


Version with 2 drivers

Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150
XI SR 110W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 SXT

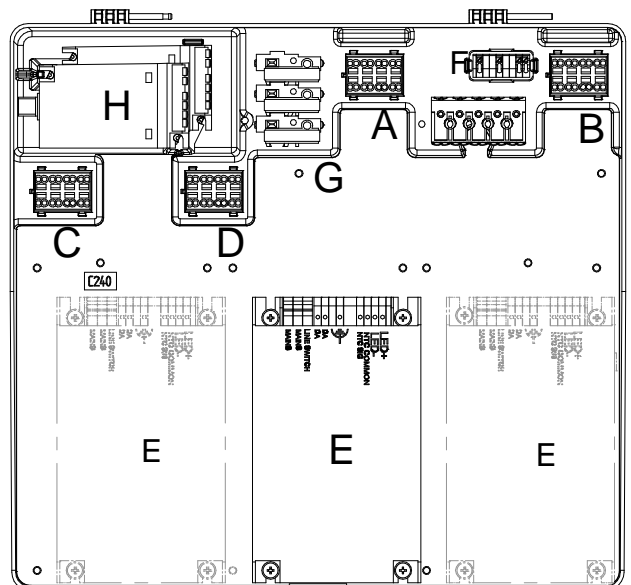

Version with 2 drivers


A



MAINS CONNECTOR

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1 - NEUTRAL IN | 5 - |
| 2 - MAINS IN | 6 - MAINSRETURN (LO) |
| 3 - NEUTRAL OUT | 7 - GROUNDING/EQUI |
| 4 - MAINS IN | 8 - LINE SWITCH IN |

B,C,D




OUTPUT CONNECTOR 1/2/3

- | | |
|----------------|----------------|
| 1 - DALI +SR | 5 - AUX 24V SR |
| 2 - NTC SIGNAL | 6 - LED- |
| 3 - DALI -SR | 7 - |
| 4 - NTC COM | 8 - LED+ |


COMPONENTS:

- A - MAINS CONNECTOR
- B - OUTPUT CONNECTOR 1
- C - OUTPUT CONNECTOR 2
- D - OUTPUT CONNECTOR 3
- E - LED DRIVER
- F - LUNATONE DIMMING DEVICE
- G - FUSE
- H - SURGE PROTECTION DEVICES

Luminaire	Spigot/pole
BGP701	16Nm (M8)
BGP702	25Nm (M10)
BGP703	25Nm (M10)
BGP704	25Nm (M10)
BGP705	30 Nm (M10)

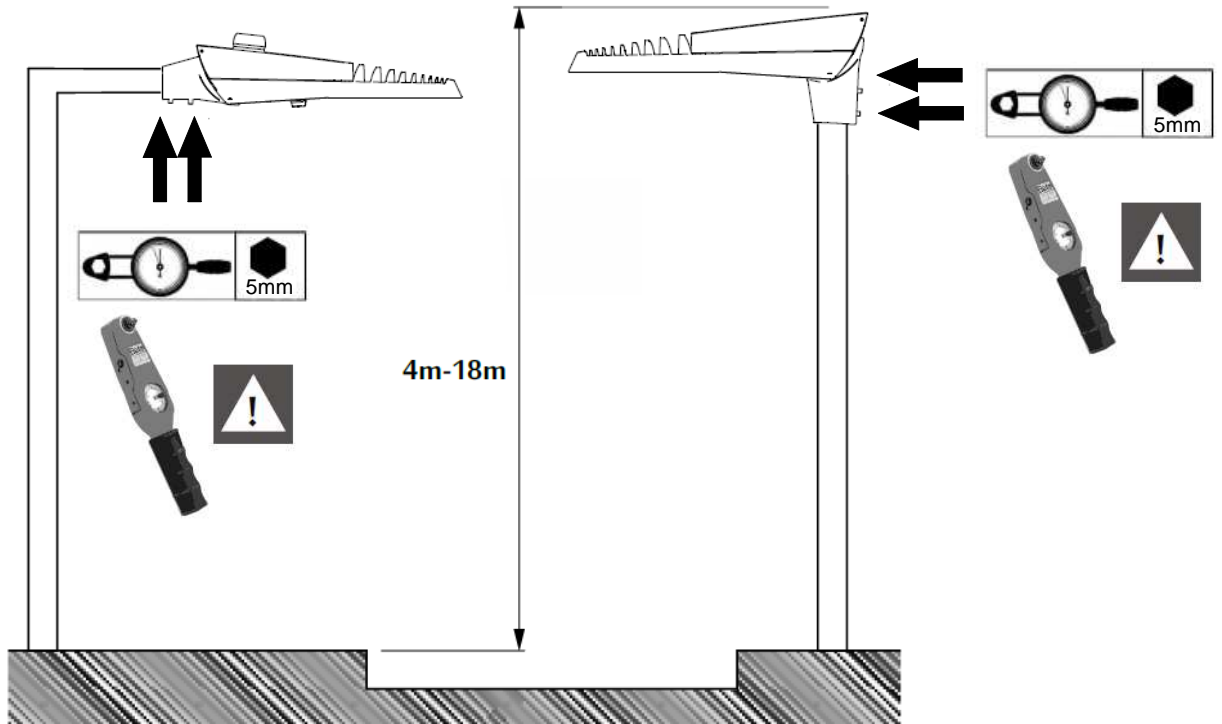


8

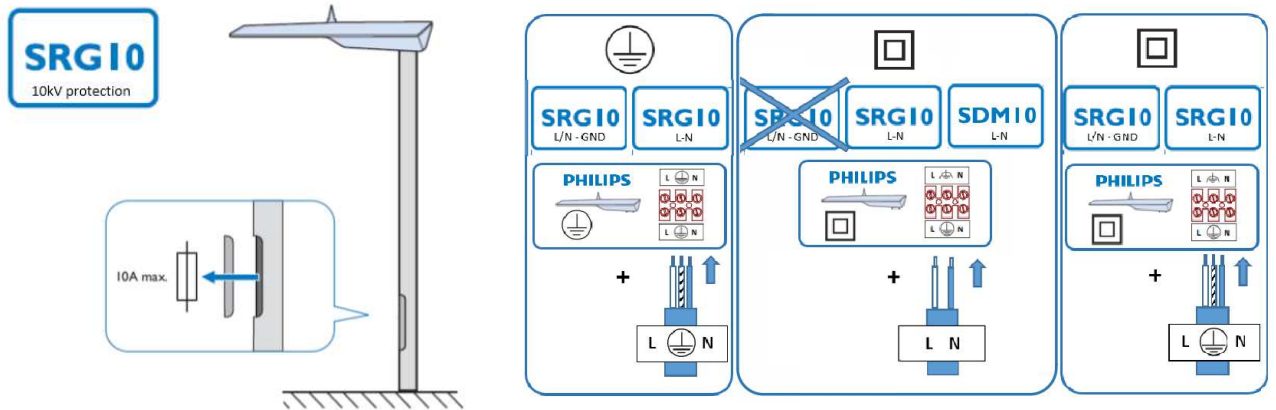









9


RF/CTC

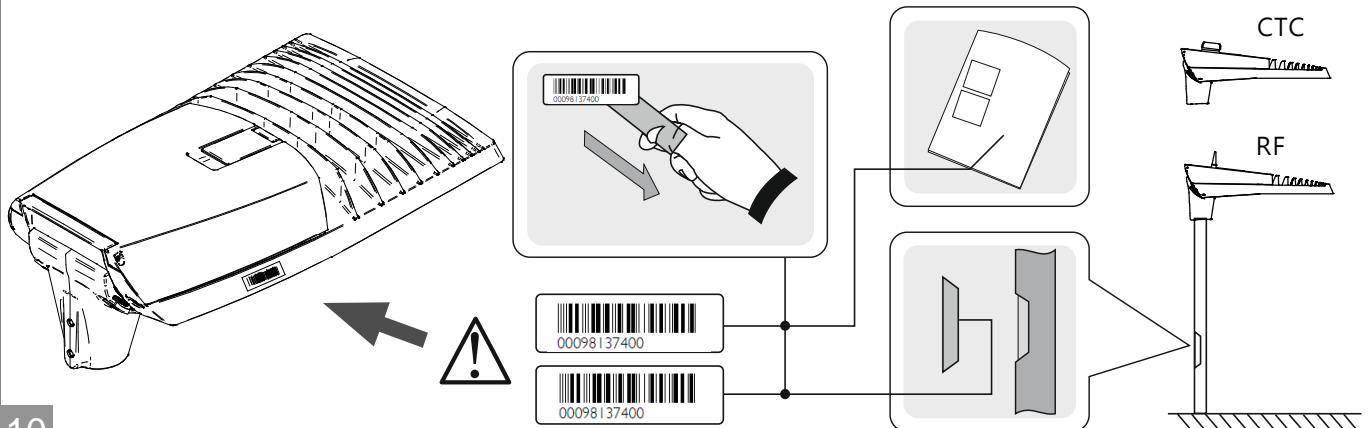

10

DDFx - Dynadimmer Ls-x - Lumistep

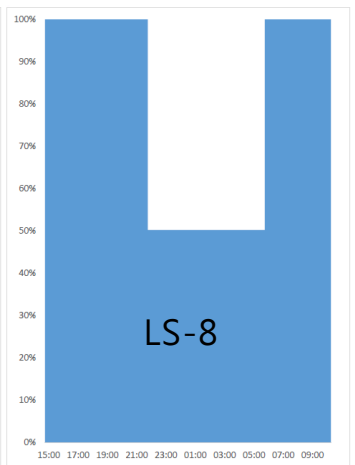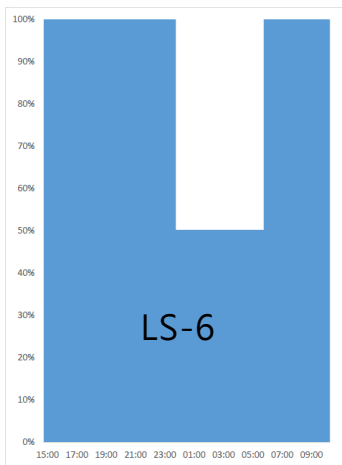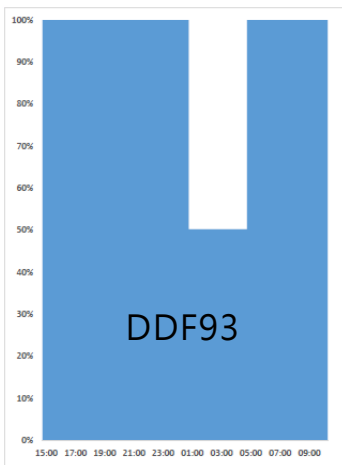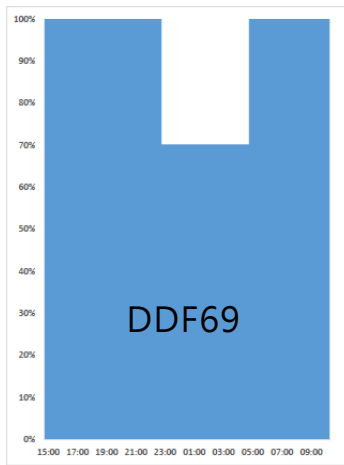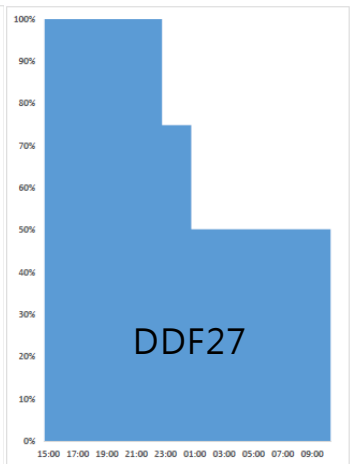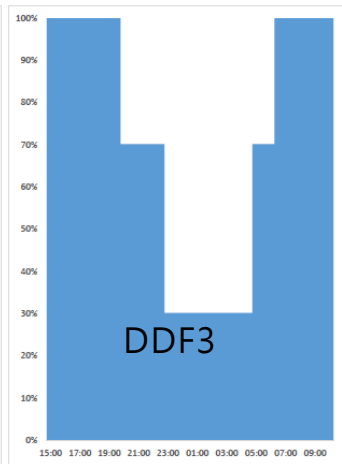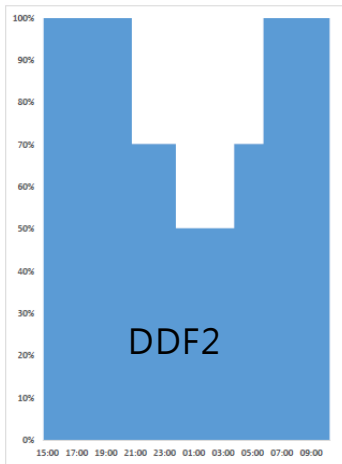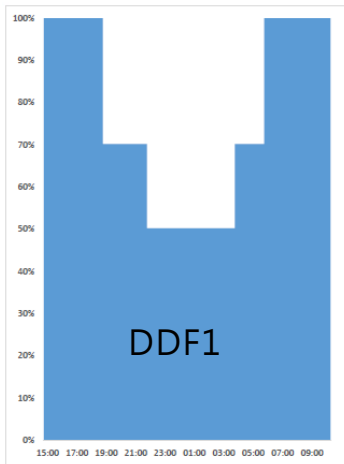

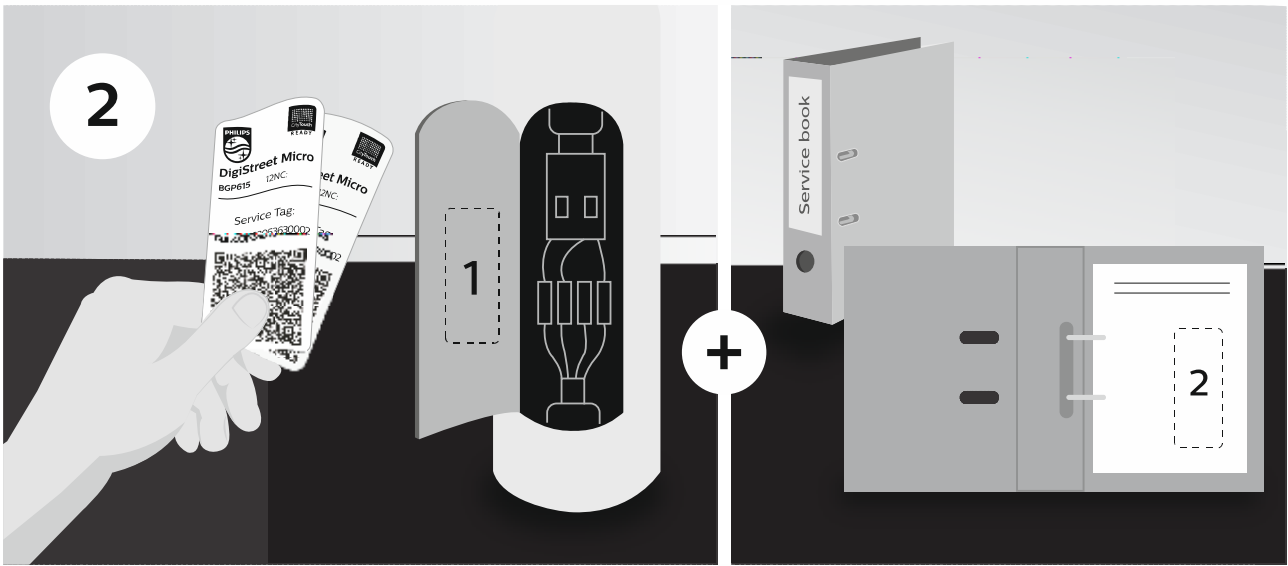



- GB** Storage, installation, use, operation and maintenance of the products needs to be performed exactly according to the instructions in this manual and/or other instructions as may be provided by us to guarantee safe use of the product over its entire lifetime. Failure to adhere to these instructions will invalidate your entitlement to warranty. Bolts with indication of torque strength on the drawing need to be tightened using a calibrated torque wrench. Pre-assembled bolts need to be retightened again to the required torque specification to assure maximum strength over lifetime.
- SP** El almacenamiento, instalación, uso, funcionamiento y mantenimiento de este producto debe realizarse exactamente según las instrucciones de este manual, así como otras instrucciones que le proporcionemos con el fin de garantizar un uso seguro del producto durante toda su vida útil. Si no se cumplen estas instrucciones, la garantía quedará anulada. Los tornillos con indicación de par de apriete en el dibujo, deben apretarse con una llave dinamométrica calibrada. Los tornillos del acoplamiento premontados deben reapretarse de nuevo con la especificación de par de apriete necesaria para garantizar una solidez máxima durante toda la vida útil de la luminaria.
- PT** Para garantir uma utilização segura do produto durante a respetiva vida útil, o armazenamento, a instalação, a utilização, a operação e a manutenção dos produtos tem de ser efetuados exatamente de acordo com as instruções neste manual e/ou com outras instruções que possam ser fornecidas por nós. O incumprimento destas instruções irá invalidar o direito a garantia. Os parafusos com indicação do torque no esquema tem de ser apertados utilizando uma chave dinamométrica calibrada. Os parafusos pré-montados tem de ser novamente apertados de acordo com a especificação de torque necessário para garantir uma resistência máxima durante a vida útil.
- DE** Lagerung, Installation, Verwendung, Betrieb und Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in dieser Anleitung und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise erlischt Ihr Anspruch auf Gewährleistung. Schrauben mit Angabe der Drehmomente auf der Zeichnung müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Schrauben müssen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden, um eine maximale Festigkeit über die gesamte Lebensdauer zu gewährleisten.
- FR** Le stockage, l'installation, l'utilisation et la maintenance des produits doivent être effectués conformément aux instructions de ce manuel et / ou d'autres instructions que nous fournissons afin de garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions invalidera votre droit à la garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée. Les vis, préassemblés, doivent être resserrés à nouveau selon la spécification de couple de serrage requise afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie.
- IT** La conservazione, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente in base alle istruzioni contenute nel presente manuale e / o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni invaliderà la garanzia. I bulloni con indicazione sull'intensità della coppia serraggio sul disegno devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulloni pre-assemblati devono essere riserrati nuovamente secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata.
- NL** Om een veilig gebruik van dit product gedurende zijn hele levensduur te garanderen, dient het opslaan, installeren, gebruiken, bedienen en onderhouden ervan exact te worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en/of andere door ons geleverde instructies. Niet opvolgen van deze instructies maakt uw garantieaanspraken ongeldig. Bouten waarvan in de tekening het aanhaalkoppel is vermeld, dienen te worden vastgezet met behulp van een momentsleutel. Voor-geassembleerde bouten dienen opnieuw te worden aangehaald tot het vereiste koppel om maximale strekte gedurende de hele levensduur te waarborgen.
- DK** Opbevaring, installation, brug, betjening og vedligeholdelse af produkterne må kun udføres ifølge instruktionerne i denne vejledning og/eller eventuelle øvrige instruktioner fra Signify for at garantere sikker brug af produktet i hele dets levetid. Hvis disse instruktioner ikke følges, bortfalder produktgarantien. Bolte/skruer med angivet spændingsmoment på tegningen skal spændes med en indstillet momentnøgle. Færdigsamlede bolte/skruer skal efterspændes i henhold til det specificerede moment for at sikre maksimal fastgørelse i hele produktets levetid.
- SE** Förvaring, installation, användning, drift och underhall av produkterna måste utföras enligt instruktionerna i denna handbok och/eller andra instruktioner som kan tillhandahållas av oss för att garantera säker användning. Om instruktioner inte följs frångår man produktgarantin. Skruvar där vridmoment anges på ritningen måste dras åt med en kalibrerad skiftnyckel. Förmonterade skruvar måste dras åt igen med angivet vridmoment för att säkerställa högsta styrka under livslängden.
- NO** Oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold av produktene må utføres nøyaktig i samsvar med instruksjonene i denne handboken og/eller andre instruksjoner vi måtte gi for å garantere sikker bruk av produktet i hele dets levetid. Hvis instruksjonene ikke følges, bortfaller garantien. Bolter med angivelse av dreiemoment på tegningen må strammes med en kalibrert momentnøkkel. Ferdigmonterte bolter må strammes på nytt til pakrevd dreiemoment for å sikre maksimal styrke i hele produktets levetid.
- FI** Tuotteiden asennuksessa, käytössä ja huollossa on noudatettava tarkoin tässä käyttöoppaassa tai muissa toimittamissamme ohjemateriaaleissa annettuja ohjeita. Tämä varmistaa tuotteen turvallisen toiminnan koko sen käyttöajan ajan. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitättöi kaikki oikeutesi takuukorvauksiin. Pultit, joille on asennusohjeessa ilmoitettu tietty kiristystiukkuus, on kiristettävä kalibroidulla momenttiavaimella. Esiasennetut pultit on kiristettävä ilmoitettuun kiristystiukkuuteen koko käyttöajan mittaisen kestävyuden varmistamiseksi.
- HU** Põi uchovávaní, montáži, používaní a údržbi produktú je tþeba postupovat pþesní podle pokynú v této pþírúece a dalþích našich pþípadných pokynú, které zajiþují uþí bezpečné používaní produktú po celou dobu jejich þivotnosti. Když tyto pokyny dodrþovat nebudete, pþijdete o záruku. þrouby, které mají na výkresu uveden utahovací moment, je tþeba utahovat zkalibrovaným momentovým klíeem. Pþedem namontované þrouby je tþeba dotáhnout poþadovaným momentem, aby po dobu þivotnosti produktu drþely na místi.
- PL** Przechowywanie, instalacja, uþytkowanie, obsþuga i konserwacja produktów musi odbywać się ściþle wedþug wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji i / lub w innych instrukcjach, które doþczamy, aby zagwarantować bezpieczne uþytkowanie produktu przez cały okres eksploatacji. Nieprzeþrzeganie tych instrukcji moþe spowodować utratę prawa do gwarancji. þrouby, przedstawione na rysunku wskazujícím siþę momentu dokręcania, muszþ byé dokręcone za pomocþ kalibrowanego klucza dynamometrycznego. Aby zapewnié maksymalnþ wytrzymaþość w całym okresie uþytkowania, wstępnie zamontowane þrouby naleþy dokręcié zgodnie z wymaganþ specyfikacjþ momentu dokręcania.
- RO** Depozitarea, instalarea, utilizarea, operarea și întreþinerea produselor trebuie să fie efectuate exact în conformitate cu instrucþiunile din acest manual și/sau cu alte instrucþiuni care pot fi furnizate de noi pentru a garanta utilizarea în siguranþă a produsului, pe întreaga durată de viaþă a acestuia. Nerespectarea acestor instrucþiuni vþ va anula dreptul la garanþie. þuruburile care au cuplul de strângere indicat pe desen, trebuie să fie strânse cu ajutorul unei chei dinamometrice calibrate. þuruburile preasamblate trebuie să fie strânse din nou la specificaþia de cuplu cerutþ, pentru a asigura rezistenþa maximþ pe întreaga durată de viaþă.
- CZ** Pþí uchovávaní, montáži, používaní a údržbþe produktú je tþeba postupovat pþesně podle pokynú v této pþírúece a dalþích našich pþípadných pokynú, které zajiþþují bezpečné pouþívání produktú po celou dobu jejich þivotnosti. Když tyto pokyny dodrþovat nebudete, pþijdete o záruku. þrouby, které mají na výkresu uveden utahovací moment, je tþeba utahovat zkalibrovaným momentovým klíeem. Pþedem namontované þrouby je tþeba dotáhnout poþadovaným momentem, aby po dobu þivotnosti produktu drþely na místþ.
- TR** Ürünlerin saklanması, kurulumu, kullanımı, çalıþtırılması ve bakımı, ürünün kullanım ömrü boyunca güvenli kullanımının sağlanması amacıyla tam olarak bu kılavuzdaki ve/veya tarafımızdan sağlanan diđer talimatlara uygun biçimdegerçekleþtirilmelidir. Söz konusu talimatlarla uyulmaması, ürünle ilgili garanti hakkınızı geçersiz kılar. Teknik çizimlerinde sıkma torku deęeri belirtilen civatalar kalibre edilmiþ bir tork anahtarı kullanılarak sıkılmalıdır. Önceden takılmıþ olarak gelen civataların da belirtilen tork deęerine uygun biçimde yeniden sıkılması, kullanım ömrü boyunca maksimum dayanıklılıęın sağlanması açısından önemlidir.
- BG** Съхранението, инсталирането, употребата, експлоатацията и поддръжката на продуктите трябва да се извършват точно в съответствие с указанията в това ръководство и / или други инструкции, които могат да бъдат предоставени от нас, за да се гарантира безопасна употреба на продукта през целия му експлоатационен живот. Неспазването на тези указания ще обезсили Вашето право на гаранция. Болтовете с индикация за силата на въртящия момент на чертежа трябва да бъдат затегнати с помощта на калибриран гаечен ключ. Предварително сглобените болтове трябва да бъдат отново затегнати до изискваната спецификация на въртящия момент, за да осигурят максимална якост по време на експлоатационния живот.



GR Η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η χρήση, η λειτουργία και η συντήρηση των προϊόντων πρέπει να γίνεται ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ή / και τις άλλες οδηγίες που ενδεχομένως να παρασχεθούν, προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφαλής χρήση του προϊόντος για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του. Η μη εφαρμογή αυτών των οδηγιών θα ακυρώσει τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης. Οι βίδες με ένδειξη τιμής ροπής σύσφιξης στο σχέδιο θα πρέπει να σφίχθούν με τη χρήση ενός βαθμονομημένου ροποκλειδού. Οι προ-συναρμολογημένες βίδες πρέπει να σφίχθούν και πάλι με την απαιτούμενη τιμή ροπής σύσφιξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ισχύς σε όλη τη διάρκεια ζωής.

RS Чтобы гарантировать безопасное использование этого изделия на протяжении всего соответствующего срока службы, его хранение, установку, использование, эксплуатацию и обслуживание необходимо осуществлять в точном соответствии с приведенными в настоящем руководстве инструкциями и (или) иным инструкциями, которые могут быть предоставлены нами. Несоблюдение этих инструкций приведет к потере прав на гарантию. Болты, для которых на чертеже указан крутящий момент, необходимо затягивать калиброванным динамометрическим ключом. Для обеспечения максимальной прочности изделия в течение всего срока службы болты, завинченные в ходе предварительной сборки, необходимо подтянуть до указанного момента.

SK Uskladnenie, inštalácia, používanie a údržba produktov je potrebné postupovať presne podľa pokynov v manuáli a/alebo iných nami poskytnutých pokynov, ktoré zaisťujú bezpečné používanie produktu počas celej doby životnosti. Nedodržaním týchto pokynov sa ruší záruka. Skrutky s naznačenou silou utiahnutia, musia byť utáňované kalibrovaným momentovým kľúčom. Vopred namontované skrutky musia byť znovu utiahnuté podľa požadovanej špecifikácie, aby komponenty držali na mieste počas celej životnosti.

HR Porhanjivanje, instaliranje, uporaba, korištenje i održavanje proizvoda treba se vršiti točno u skladu s uputama u ovom priručniku i/ili s drugim uputama osiguranim s naše strane kako bi se jamčila sigurna uporaba proizvoda kroz cijeli radni vijek. Nepoštivanje ovih uputa poništava vaše pravo na jamstvo. Vijci s indiciranim momentom zatezanja na nacrtu trebaju biti učvršćeni korištenjem zateznog alata s kalibriranim momentom zatezanja. Također i već učvršćeni vijci trebaju biti dotezani do specificiranog zateznog momenta kako bi se osigurala učvršćenost tijekom cijelog radnog vijeka.

LT Produktų saugojimas, montavimas, naudojimas, eksploatavimas ir priežiūra turi būti atlikti tiksliai pagal instrukcijas, pateiktas šiame vadove ir (arba) kitas instrukcijas, kurias mes galime pateikti, kad garantuotume saugų gaminio naudojimą per visą jo eksploataavimo laiką. Jei nesilaikysite šių instrukcijų nurodymų bei reikalavimų, jūs teisė į garantiją bus panaikinta ir nebegalios. Varžtai, nurodantys sukimo momento stiprumą brėžinyje, turi būti užveržti naudojant kalibruotą sukimo momento veržliaraktį. Iš anksto sumontuotas varžtus reikia vėl priveržti iki reikiamo sukimo momento, kad būtų užtikrintas maksimalus tvirtumas per visą eksploataavimo laiką.

LV Izstrādājumu uzglabāšana, uzstādīšana, lietošana un apkope jāveic precīzi saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām un / vai citām instrukcijām, kuras mēs varam piedāvāt, lai garantētu produkta drošu lietošanu visā tā darbības laikā. Neievērojot šos norādījumus, jūs tiesības uz garantiju tiek anulētas. Bultskrūves ar norādi uz griezes stiprumu zīmējumos jābūt pieskrūvētam izmantojot kalibrētu griezes atslēgu. Iepriekš samontētās skrūves ir atkal jāpievelk līdz vajadzīgajai griezes specifikācijai, lai nodrošinātu maksimālu pieguli visā ekspluatācijas laikā.

EE Toodete ladustamine, paigaldamine, kasutamine, käitamine ja hooldus tuleb läbi viia täpselt vastavalt selle juhendi juhistele ja/või muudele meie poolt pakutavatele juhistele, et tagada toote ohutu kasutamine kogu selle toote eluaja jooksul. Nende juhiste mittejärgimine kaotab teie õiguse garantiile. Poldid, millel on joonisel toodud pöördemomendi tugevus, tuleb pingutada kalibreeritud pöördemoment mutrivõtme abil. Eelnevalt kinnitatud poldid tuleb uuesti pingutada vastavalt nõutavale pöördemomendi spetsifikatsioonile, et tagada maksimaalne kinnituse tugevus kogu eluea jooksul.

SI Skladiščenje, namestitve, uporaba, delovanje in vzdrževanje izdelkov mora biti natančno izvedeno v skladu z navodili v tem priročniku in / ali drugimi navodili za zagotovitev varne uporabe izdelka skozi celotno življenjsko dobo. V primeru neupoštevanja teh navodil, se lahko razveljavi pravica do garancije. Vijake, ki imajo označen navor, je potrebno zategniti s kalibriranim navornim ključem. Vijake, ki so že sestavljeni, je potrebno znova priviti v skladu z zahtevanim navorom, da je zagotovljena maksimalna moč skozi življenjsko dobo.

13



GB The light source contained in this luminaire and the external flexible cable shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

SP La fuente de luz y el cable flexible exterior incluidos en esta luminaria sólo podrán ser sustituidos por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada.

PT A fonte de luz e o cabo flexível externo contido nesta luminária só serão substituídos apenas pelo fabricante ou o seu agente de serviços ou uma pessoa qualificada similar.

DE Die in dieser Leuchte enthaltenen Lichtquelle und das externe flexible Kabel dürfen nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

FR La source de lumière contenue dans ce luminaire et le câble externe souple ne doivent être remplacés que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.

IT La sorgente di luce e il cavo flessibile contenuti in questo apparecchio potranno essere sostituiti solo dal costruttore, dal suo personale addetto all'assistenza tecnica o ugualmente qualificato.

NL De lichtbron en de externe flexibele kabel in dit armatuur mogen alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn service agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.

DK Lyskilden og det eksterne fleksible kabel, der er indeholdt i dette armatur, må kun udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person.

SE Ljuskällan och den externa flexibla kabeln i denna armaturen får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller liknande behörig person.

NO Lyskilden og den eksterne fleksible kabelen i denne armaturen skal bare skiftes ut av produsenten eller serviceverkstedet eller en tilsvarende kvalifisert person.

FI Valonlähde ja ulkoinen joustava kaapeli sisältämät valaisimen saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike tai muu ammattitaitoinen.

HU lámpatestben található fényforrást és a külső rugalmas kábelt csak a gyártó, a gyártóval szerződött cég vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember cserélheti ki.

PL Źródła światła zawarte w oprawie i zewnętrzny elastyczny przewód powinny być wymieniane wyłącznie przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub wykwalifikowaną osobę.

RO Sursa de lumină conținută în acest corp de iluminat și cablul flexibil extern trebuie înlocuită doar de către producător sau agent de service sau de o persoană calificată similară.

CZ Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle a externí flexibilní kabel se nahrazují pouze výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

TR Bu armatürde bulunan ışık kaynağı ve harici esnek kablo yalnızca üretici veya servis temsilcisi veya benzer bir yetkili kişi tarafından değiştirilebilir.

HR Izvor svjetla sadržan u ovom svjetiljke i vanjski fleksibilni kabel ce se zamijeniti samo proizvođač ili njegov servisera ili sličnog stručne osobe.

GR Η πηγή φωτός που περιέχονται σε αυτό το φωτιστικό και το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης αυτού ή έναν παρόμοιο ειδικευμένο άτομο.

BG Източникът на светлина се съдържа в този осветително тяло и външния гъвкав кабел, се заменя само от производителя или негов сервисен агент или подобно квалифицирано лице.

RS Источник света, содержащийся в этом светильнике, и внешний гибкий кабель должны заменяться только производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом.

SK Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle a externý flexibilný kábel by mal byť vymenený len výrobcem alebo jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

LT Šiame šviestuve esantį šviesos šaltinį ir išorinis lankstus kabelis gali pakeisti tik jo gamintojas arba jo serviso atstovas arba atitinkamas kvalifikuotas asmuo.

LV Gaismas avotu, ko satur šis gaismeklis un ārējais elastīgais kabelis, var samainīt tikai ražotājs, vai tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona.

EE Selles valgustis sisalduvat valgusaliklat ja väline painduvat kaablilt saab asendada ainult tootja või tema teenindusagent või samase kvalifitseeringuga isik.

14

SI Svetlobni vir v svetilki in zunanji prilagodljivi kabel lahko zamenja samo proizvajalec, njegov zastopnik ali strokovno usposobljena oseba.



- GB Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors
SP La luminaria tiene un aislamiento básico entre la alimentación de baja tensión y los cables de la señal de control
PT A luminária tem um isolamento básico entre a alimentação de baixa tensão e os cabos de sinal de controlo
DE Die Leuchte verfügt über eine einfachen Isolation zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitungen
FR Le luminaire comporte une isolation de base entre l'alimentation basse tension et les câbles de contrôle
IT Il grado di isolamento tra il conduttore di alimentazione ed il conduttore di segnale è básico
NL Armatuur heeft een basisisolatie tussen laagspannings-voeding en controle bedrading
DK Armaturet har enkelisolering mellem lavvoltsforsyningen og styreledningerne
SE Armaturen har enkelisolering mellan lågvoltsförsörjningen och styrledningarna
NO Armaturet har enkelisolering mellom lavvoltsforsyningen og styreledningene
FI Valaisimessa on peruseristys syöttöjännitteen ja ohjausjohtimien välillä
HU A lámpatest kisfeszültségű és szabályozó bemenetei galvanikusan el vannak választva
PL Oprawa posiada podstawową izolację pomiędzy modulem zasilania niskonapięciowego i przewodami sterującymi
RO Corpul de iluminat dispune de izolație de bază între sistemul de alimentare de joasă și conductorii de control
CZ Ve svítidle je mezi vodiči napájení a řízení základní izolace
TR Armatür, Alçak Gerilim beslemesi ile kontrol iletkenleri arasında temel izolasyona sahiptir
HR Svjetiljka ima osnovnu izolaciju između napajanja i upravljačkih konektora
GR Το φωτιστικό διαθέτει βασική μόνωση μεταξύ της χαμηλής τάσης τροφοδοσίας και των αγωγών ελέγχου
BG Осветителното тяло има основна изолация между захранването ниско напрежение и контролните проводници
RS Светильник обладает базовой электроизоляцией между низковольтным блоком питания и управляющими проводниками
SK Svetidlo má základnú izoláciu medzi vodičmi zdroja nízkeho napätia a riadiacimi vodičmi
LT Šviestuvos turi elementarią izoliaciją tarp žemos įtampos maitinimo ir valdymo laidų
LV Gaismeklim ir pamata izolācija starp zemsprieguma barošanas un vadības aprīkojuma
EE Valgustil on põhiisolatsioon madalpinge toite ja juhtimiseseadmete vahel
SI Svetilka ima osnovno izolacijo med nizkonapetostnimi napajalnimi in regulacijskimi vodniki

15

Annex I: Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Signify Holding declares that the radio equipment type included into the luminary is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.philips.com/lighting>

	Signify Holding
ES	Por la presente, declara que el tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.philips.com/lighting
EN	Hereby, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.philips.com/lighting
FR	Le soussigné, déclare que l'équipement radioélectrique du type est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.philips.com/lighting
IT	Il fabbricante, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.philips.com/lighting
DE	Hiermit erklärt dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.philips.com/lighting
DA	Hermed erklærer, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.philips.com/lighting
NL	Hierbij verklaar ik, dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.philips.com/lighting
PL	niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.philips.com/lighting
HU	igazolja, hogy a típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.philips.com/lighting
CS	Tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.philips.com/lighting
SL	potrjuje, da je tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.philips.com/lighting
LV	Ar šo deklarē, ka radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.philips.com/lighting
LT	Aš, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.philips.com/lighting
PT	O abaixo assinado declara que o presente tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.philips.com/lighting
SV	Härmed försäkras att denna typ av radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.philips.com/lighting

©2019 Signify Holding

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Signify Holding
The Netherlands